



DIMENSÕES DOS NICHOS PARA CONTADORES


(PARA MARCO A INSTALAR)

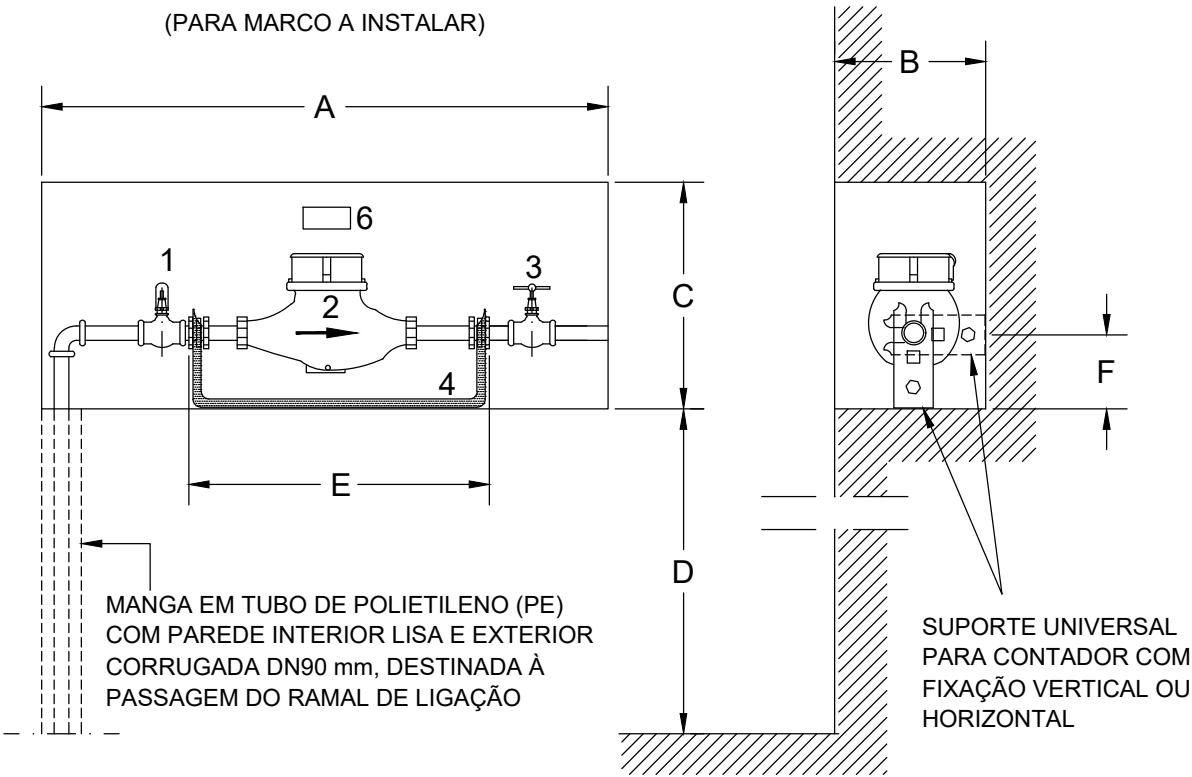

MURETE A INSTALAR

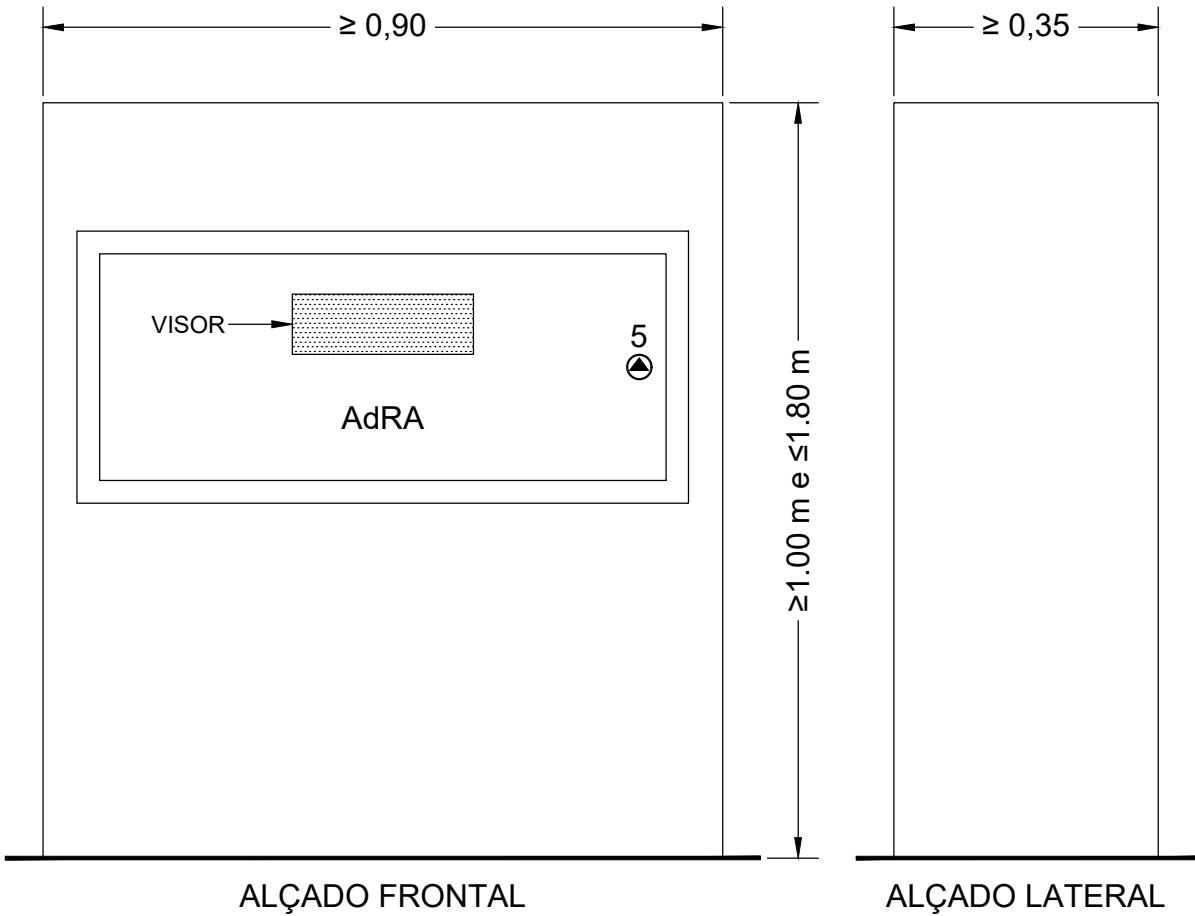

SUORTE NORMALIZADO PARA CONTADORES

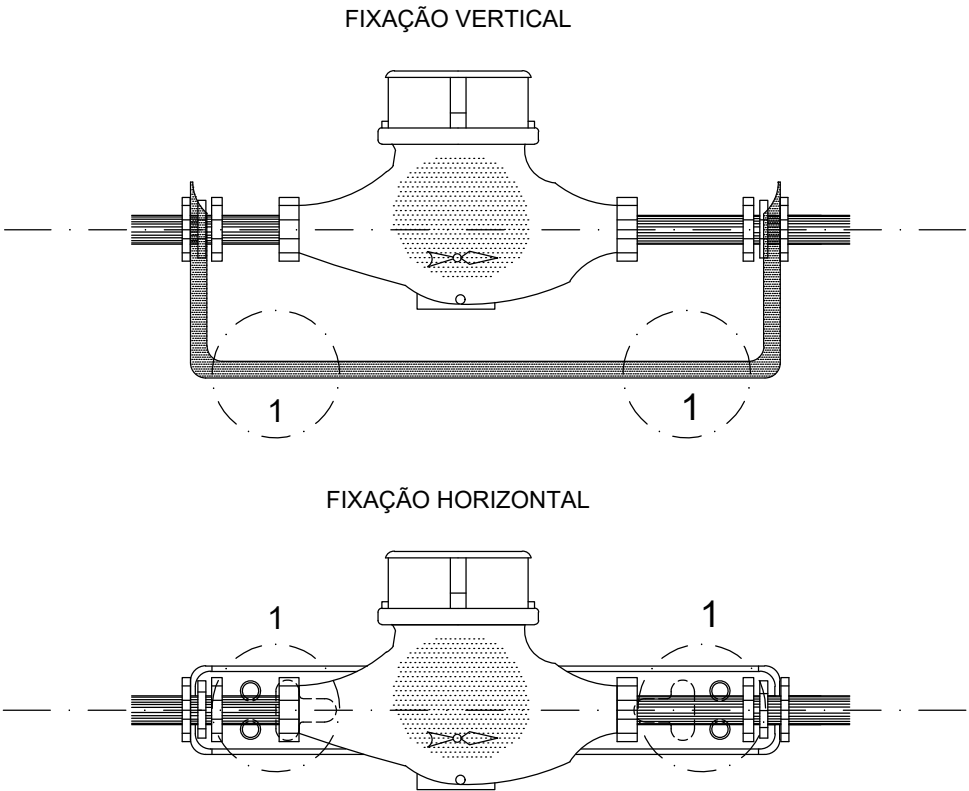

1 ZONA PARA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO


- LEGENDA:
- 1 - VÁLVULA INVIOLÁVEL (uso exclusivo da AdRA)
  - 2 - CONTADOR (a instalar pela AdRA)
  - 3 - VÁLVULA DE CORTE
  - 4 - SUPORTE PARA CONTADOR
  - 5 - FECHADURA UNIVERSAL (▲)
  - 6 - CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO COM DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE CONSUMO (a instalar pela AdRA)

COTA	RAMAL	
	até DN25 mm	até DN40 mm
A	≥0.65 m e <0.75 m	≥0.75 m
B	≥0.20 m e <0.35 m	≥0.35 m
C	≥0.30 m	≥0.30 m
D	≥0.50 m e ≤1.30 m	≥0.50 m e ≤1.30 m
F	0.10 m	0.10 m
E	DN25 mm = 0.27 m	DN32 mm = 0.30 m DN40 mm = 0.45 m

AS DIMENSÕES DEVERÃO PERMITIR A SUA FÁCIL INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO OU A LEITURA DO CONTADOR.

NOTA:

O LOCAL DEVE GARANTIR ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS E VEÍCULOS DA ADRA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LEITURA.

Projeto:		
NICHOS P/ CONTADOR A INSTALAR EM MURETE		
Data: 04.06.2024	Designação:  DESENHO TÉCNICO	Ref.º:  DT.AA.AdRA.003.02
Projeto: VF		Des. nº:
Verificou: VF	Obs.:	
Aprovou: AR		
		Escala:  S/ ESCALA